



Montage af underlag på dåse

LK Classic®



Pakken indeholder: 1 stk. underlag.

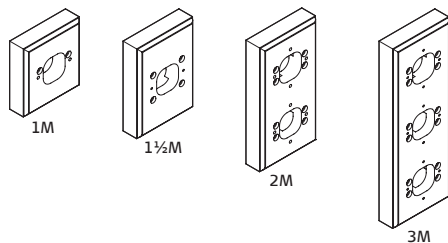


Montage

Underlaget fastgøres til dåsen ved at føre 3 mm afbryderskruer gennem de undersænkede skruehuller. Afbryderskruerne skal bestilles særskilt.

Anvendelse

LK Classic er en designserie af afbrydere og stikkontakter beregnet for udvendig montage på de tilhørende underlag. Monteres på dåse for indmuring eller indstøbning. Ved anvendelse på dåser for isætning forfra skal FUGA dåser anvendes. Afbryderne kan anvendes som 1-polet afbrydere eller korrespondanceafbrydere.

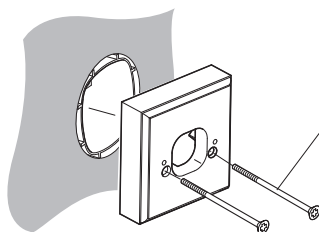

Til de mest almindelige dåsestørrelser anvendes 3 x 55 mm eller 3 x 65 mm afbryderskruer.


Underlaget er beregnet for udvendig montage. Bagsiden er forsynet med et spor, forberedt for fremføring af ledninger. Såfremt underlaget monteres på brandbar eller metallisk væg, skal det monteres på dåse.

Montage af afbryder på underlag

Pakken indeholder: 1 stk. porcelænssokkel, 2 skruer for fastgørelse af sokkel, 1 stk. indsats samt 1 stk. messingdæksel


3. Ledningerne monteres i indsatsens terminaler (se afsnittet tilslutningsdiagram for afbryder). Indsatsen fastgøres til porcelænssoklen med de to skruer.

NB. Anvend kun stiv ledning. Afisoleringslængde skal være 10 mm.


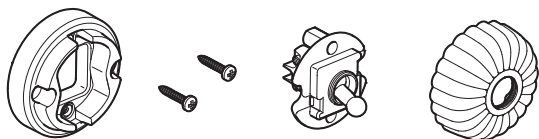


Montage:


1. Indsats og porcelænssokkel adskilles.



2. Soklen skrues fast på underlaget med de vedlagte skruer.

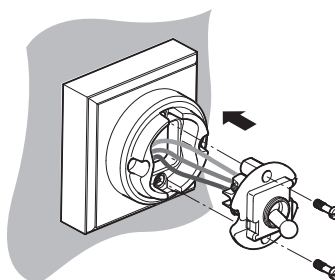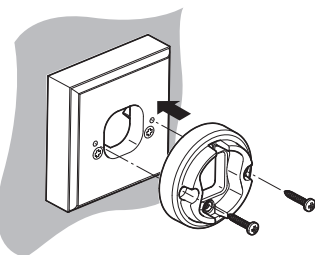


4. Messingdækslet skrues på.

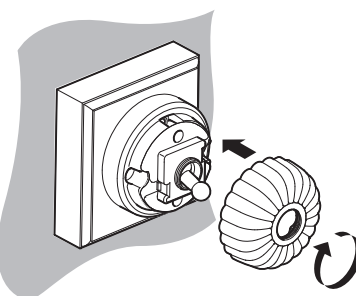


Tilslutningsdiagram for afbryder

Anvendes afbryderen som 1-polet afbryder, skal mellemedningen monteres i terminal M1. NB: Terminal M1 skal vende opad.


Anvendes afbryderen som korrespondanceafbryder, skal den anden mellemedning monteres i terminal M2.

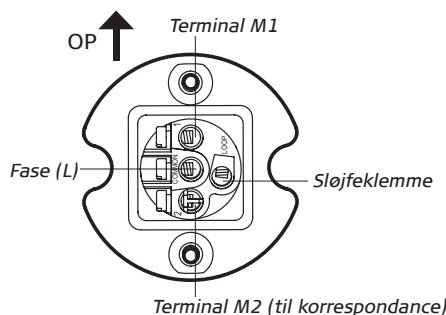

Afisoleringslængde:




Tilslutningsdiagram:




Montage af stikkontakt på underlag

Pakken indeholder: 1 stk. indsats, 1 stk. porcelænssokkel, 2 skruer med plastkrave for fastgørelse af sokkel, 1 stk. afdækning samt 1 stk. messingdæksel.

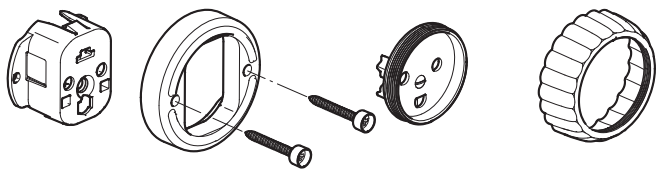


Montage


1. Montér ledningerne i indsatsens terminaler (se tilslutningsdiagram for stikkontakt).
NB: Anvend kun stiv ledning. Afisoleringslængde skal være 10 mm.

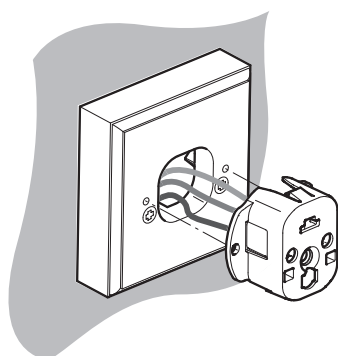


2. Porcelænssoklen presses på indsatsen og fastgøres til underlaget med de tilhørende skruer (max. moment 0,5 Nm). Plastkraven skal være monteret på skruerne.

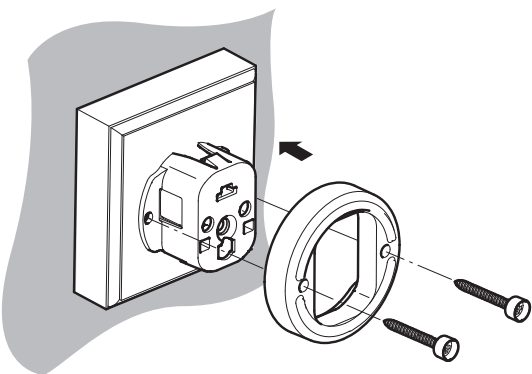


3. Afdækning fastgøres på indsatsen med den tilhørende skrue.

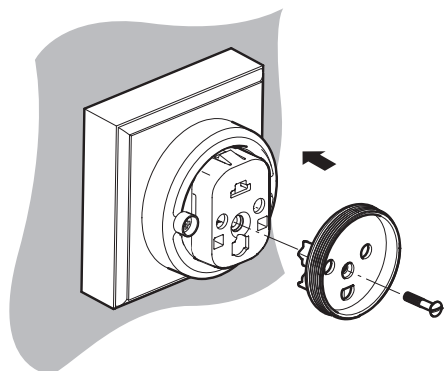

4. Messingdækslet skrues på.

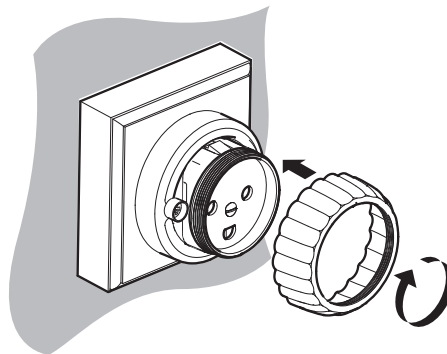

Tilslutningsdiagram for stikkontakt

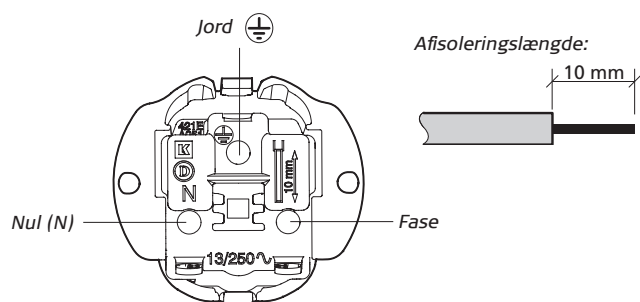

Tekniske data

Underlag	
Materiale	Træfiberplade
Standarder	DS/IEC 60884-1, SB107-2-D1
Godkendelser	Demko

Afbryder	
Mærkespænding	250 V / 50 Hz
Mærkestrøm	13 A, max. 400 W lysrørslast
Kapslingsklasse	IP20
Standarder	EN 60669-1 +A1
Godkendelser	Demko
Skrueterminal	Maks. 2 x 2,5 mm ² stiv ledning

Stikkontakt	
Mærkespænding	250 V / 50 Hz
Mærkestrøm	13 A
Kapslingsklasse	IP20
Standarder	DS/IEC 60884-1, SB107-2-D1
Godkendelser	Demko
Skrueterminal	Maks. 2 x 2,5 mm ² stiv ledning

Vedligeholdelse

Messingdækslet er lakeret. Rengøring skal ske med en let fugtig klud evt. tilsat rengøringsmiddel uden slibeeffekt og uden opløsningsmidler.